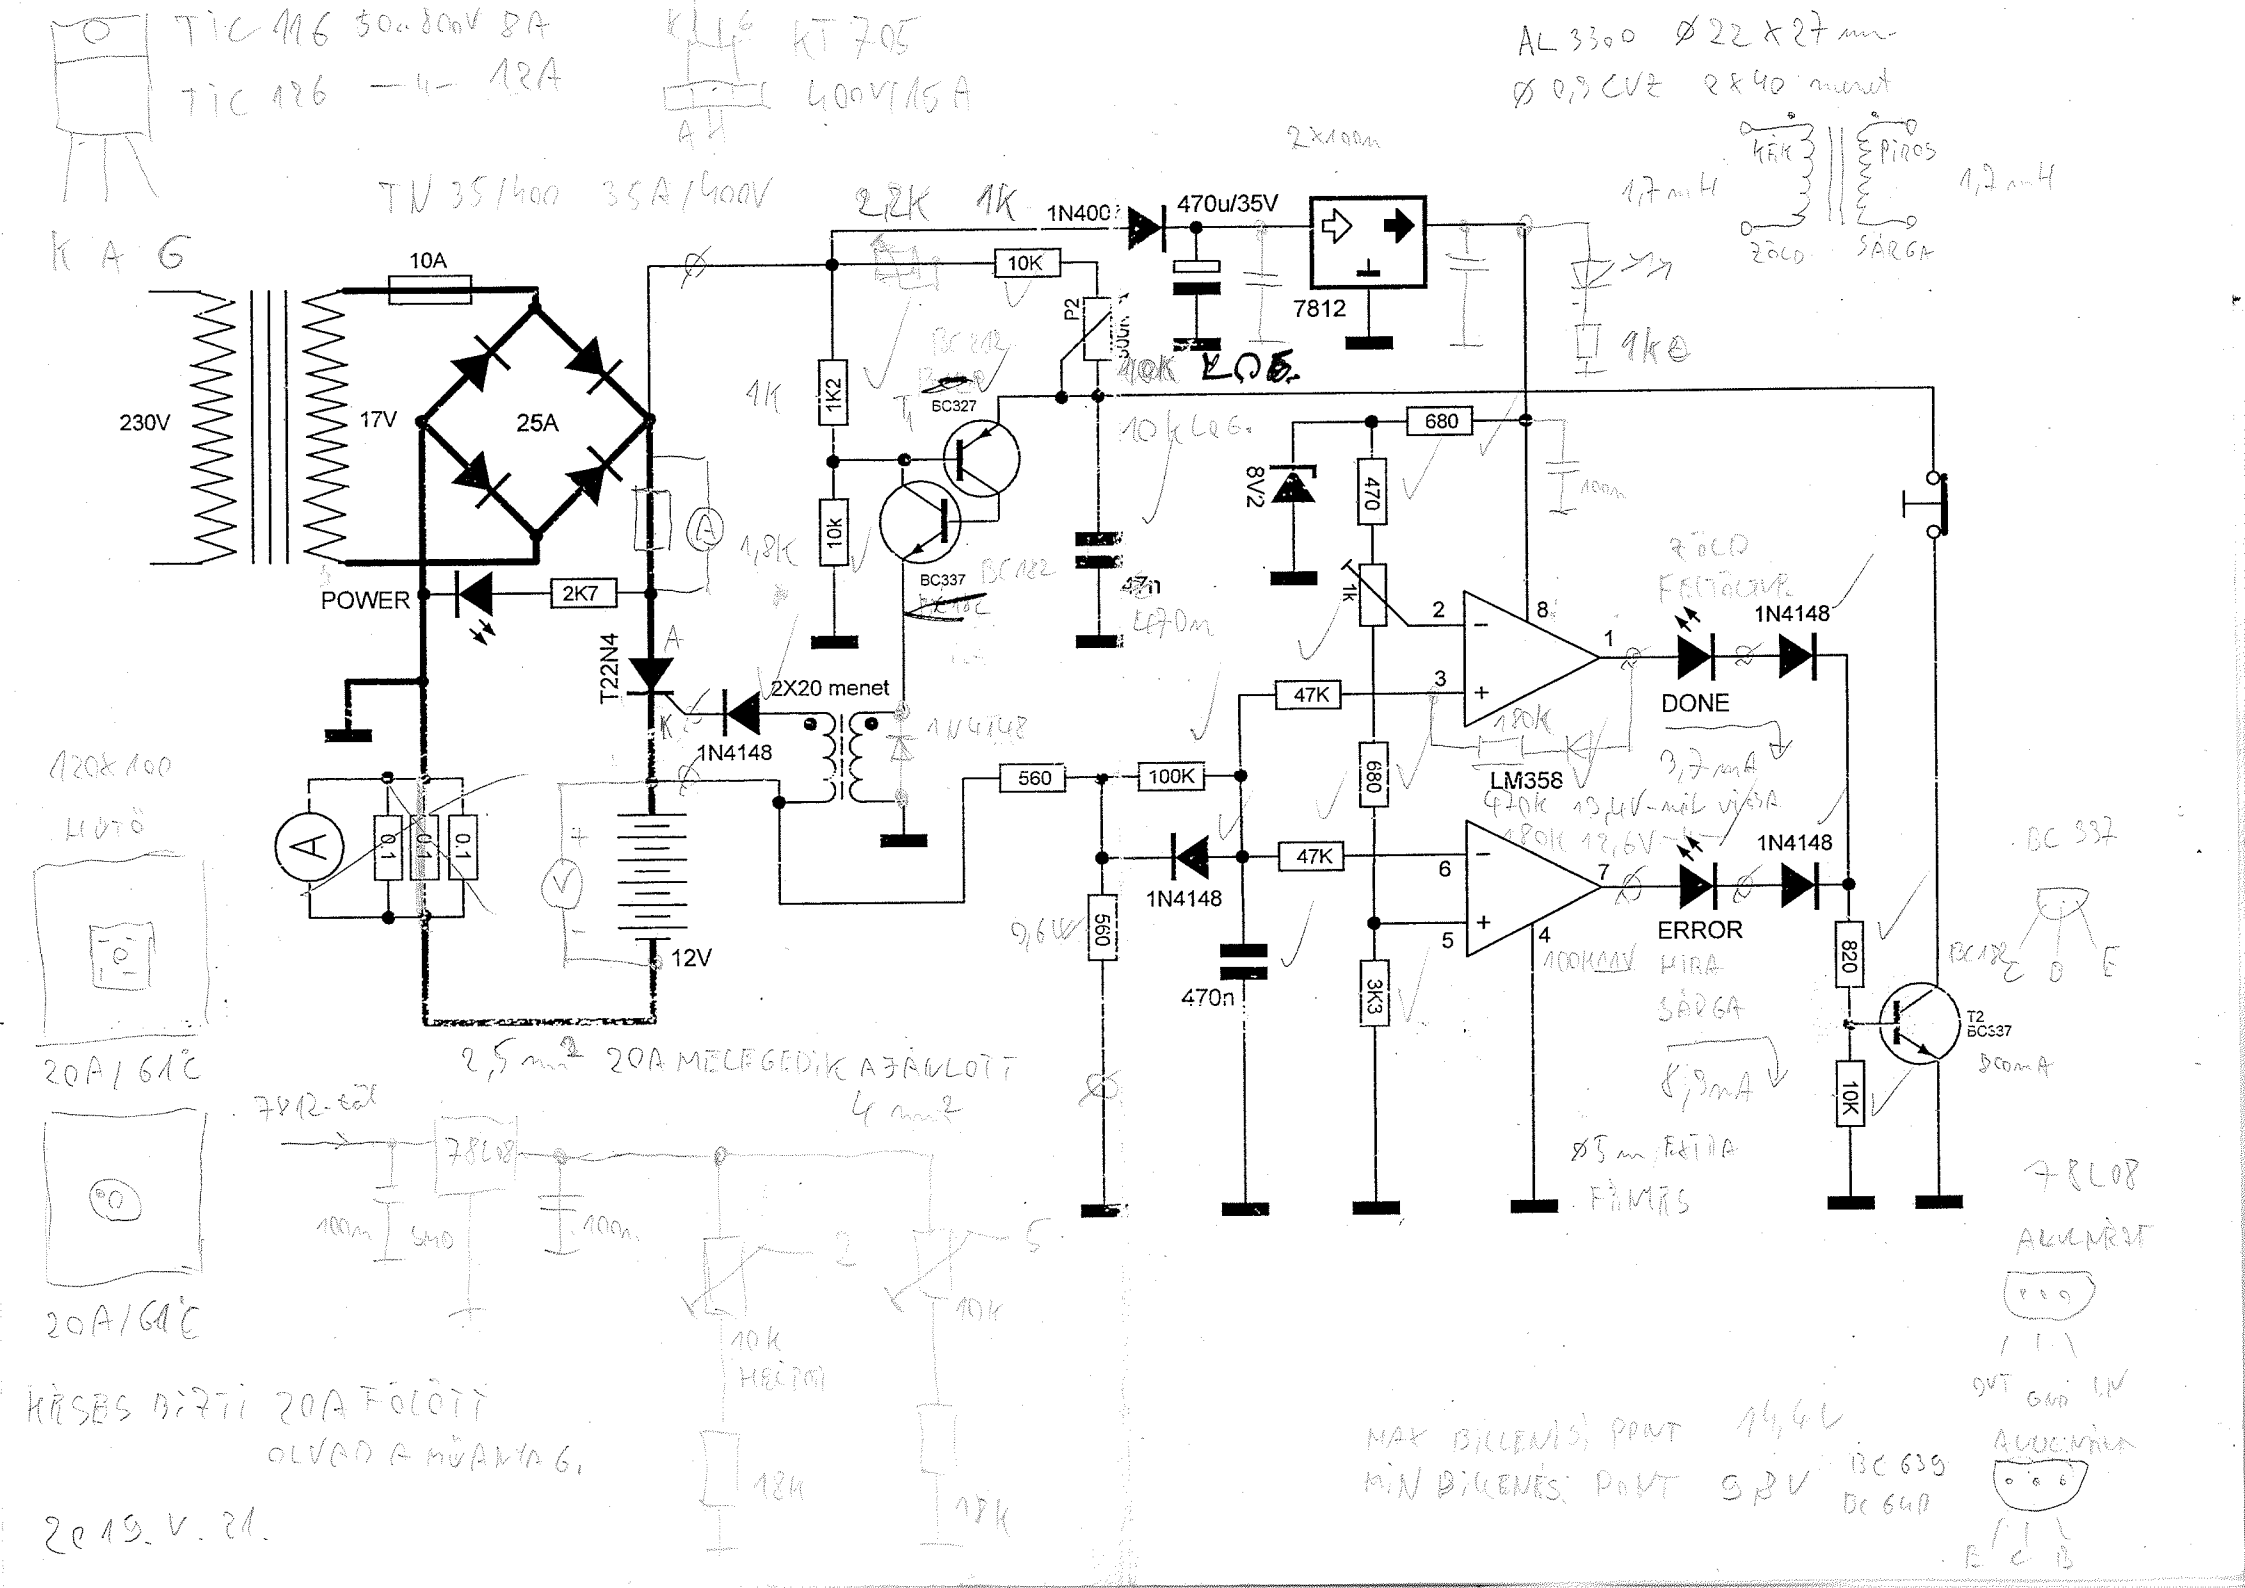
TIC 116 50...800V 8A
TIC 126 — 4 — 12A
KT 705
400V/15A
TN 35/400 35A/400V
AL 3300 Ø22x27 mm
Ø 0,9 CuZ 2x40 menet
KÉK
PIROS
ZÖLD
SÁRGA
K A G
10A
230V
17V
25A
POWER
2K7
T22N4
2X20 menet
1N4148
12V
1K2
10k
BC327
BC337
10K
P2
1N4007
470u/35V
7812
1N4148
680
8V2
470
1k
47K
560
100K
680
47K
560
470n
3K3
LM358
DONE
ERROR
1N4148
1N4148
820
10K
T2
BC337
BC337
E C B
0,1
0,1
0,1
2,5 mm² 20A MELEGEDIK AZ ÁLLOTT
4 mm²
20A/61°C
20A/61°C
7812-ből
78L09
100n
100n
10K
HŐÉRZŐ
12K
47K
KÉSŐBB DI-ZI 20A FÖLÖTT
OLVADÁSMÉRÉS
2019. V. 21.
MAX BILLENÉSI PONT 14,4V
MIN BILLENÉSI PONT 9,8V
BC 639
BC 640
+9LOB
AKUMÉRŐ
OUT GND IN
AKUCSIPOK
E C B